



1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Customer Support: (773) 869-1234  
www.tripplite.com

*Owner's Manual*  
**LINE  
CONDITIONERS**

(120V-60 Hz)  
ESPAÑOL: p. 6  
FRANÇAIS: p. 11

***Safety:*** *p. 2*

***Quick Installation:*** *p. 3*

***Basic Operation:*** *p. 4*

***Service:*** *p. 5*

***Specifications:*** *p. 5*

Copyright ©2000 Tripp Lite. All rights reserved.



## **Safety**



This manual contains important instructions and warnings that should be followed during the installation, operation and storage of all Tripp Lite Line Conditioners.

### ***Line Conditioner Location Warnings***

- Install your Line Conditioner indoors, away from excess moisture or heat, dust or direct sunlight.
- For best performance, keep the indoor temperature between 32° F and 104° F (between 0° C and 40° C).
- Leave adequate space around all sides of the Line Conditioner for proper ventilation.

### ***Line Conditioner Connection Warnings***

- Connect your Line Conditioner to a three-wire, grounded AC power outlet. Do not remove or modify the ground pin of the Line Conditioner's plug.
- If you are connecting your Line Conditioner to a motor-powered AC generator, the generator must provide clean, filtered computer-grade output.

### ***Equipment Connection Warning***


- Do not use Tripp Lite Line Conditioners for life support applications in which a malfunction or failure of a Tripp Lite Line Conditioner could cause failure or significantly alter the performance of a life-support device.

### ***Line Conditioner Maintenance Warning***


- Tripp Lite Line Conditioners require no maintenance. Keep the Line Conditioner dry at all times. DO NOT open the unit for any reason.

## Quick Installation—120V-60 Hz


- ① **Connect your Line Conditioner to an electrical outlet.**

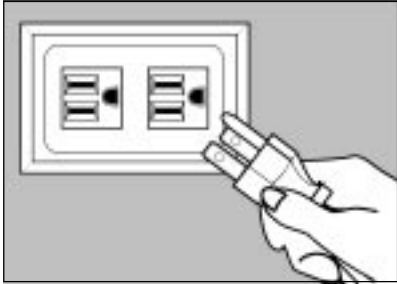

- ② **Plug your computer and electronics into your Line Conditioner's outlets.**

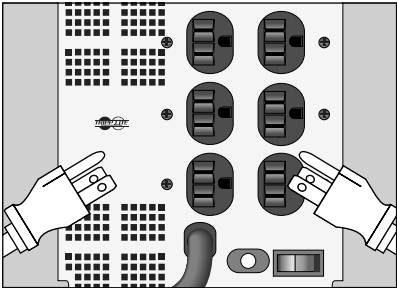

- ③ **Turn your Line Conditioner's power switch ON.**

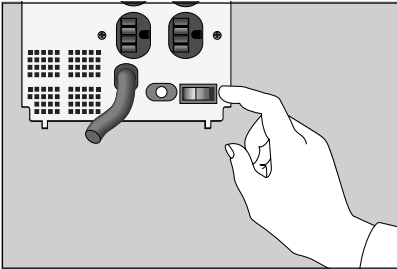



## Basic Operation

### Indicator Lights

All Indicator Light descriptions apply when the Line Conditioner is plugged into a wall outlet and turned on. (Available on select models only.)

A green "NORM" light will turn ON whenever your Line Conditioner is plugged in and receiving nominal AC line voltage.

Yellow lights labelled "LOW" (or "BOOST") and "HIGH" (or "TRIM") will turn ON when incoming voltage is above or below nominal AC line voltage.

Red lights labelled "VERY HIGH" or "VERY LOW" will turn ON when incoming voltage is substantially above or below nominal AC line voltage.

A green "LINE OK" light will turn ON when AC power is present and no wiring faults are detected. When this light is illuminated, AC power is acceptable for connected equipment.

A red "LINE FAULT" light will turn ON to indicate a wiring fault has been detected. The condition should be investigated and repaired by a qualified technician as soon as possible. A loose wall outlet may cause this light to come ON. Your Line Conditioner will identify most common wiring faults (but not necessarily every possible type of fault).

### Other Line Conditioner Features

#### AC Receptacles



The receptacles provide your connected equipment with AC line power during normal operation. They adjust incoming voltage to provide equipment with consistent 120V power. The receptacles also protect your equipment against damaging surges and line noise, eliminating the need for external surge suppression.

**Note: As the Line Conditioner corrects fluctuating input voltages, the unit will make a gentle clicking sound. The frequency of the clicking will depend on the quality of the utility power in your particular area. The clicking is normal and indicates the Line Conditioner is compensating for fluctuating input voltages as described in this manual.**

#### Circuit Breaker (Available on select models)



If the rated capacity of the Line Conditioner is exceeded at any time, the circuit breaker will open (trip). Remove the overload and let the circuit breaker cool for one minute. Reset the circuit breaker by pushing in the plunger.

# Service

## Service

If returning your Line Conditioner to Tripp Lite or an authorized Tripp Lite service center, please carefully pack the it using the ORIGINAL PACKING MATERIAL that came with the unit. Enclose a letter describing the symptoms of the problem. If the Line Conditioner is within the 2 year warranty period, enclose a copy of your sales receipt.

# Specifications

Model	Output Wattage (Continuous)	Voltage/Frequency† (Hz)	Cord Length (Ft.)	Number/Type of Outlets	Surge Energy Rating (Joules)	High Frequency Noise Suppression (@ 1 MHz.)	Dimensions H x W x D (In.)	Shipping Weight (Lb.)
LS 600	600	120/60	6	2 NEMA 5-15R	240	20 dB	5¼ x 4¼ x 5¼	5
LS 604	600	120/60	6	4 NEMA 5-15R	720	20 dB	5¼ x 4¼ x 5¼	5
LC 1200	1200	120/60	6	4 NEMA 5-15R	1200	80 dB	6¼ x 5¼ x 6¼	9
LC 1800	1800	120/60	6	6 NEMA 5-15R	1440	80 dB	6¼ x 5¼ x 6¼	11
LC 2400	2400	120/60	6	4 NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R	1400	80 dB	6¼ x 5¼ x 6¼	13
<b>RACKMOUNT MODEL</b>								
LCR 2400	2400	120/60	12	14 NEMA 5-15R	1200	80 dB	5½ x 19 x 5	27
<b>WALLMOUNT MODELS</b>								
LS 604 WM	600	120/60	6	4 NEMA 5-15R	720	20 dB	4 x 5 x 5¼	12
LC 1200 WM	1200	120/60	6	4 NEMA 5-15R	1200	80 dB	5 x 5 x 7¼	16

†Voltage Range: 87 – 140VAC input/120VAC nominal output

## 2-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way. This warranty applies only to the original purchaser who must have properly registered the product within 10 days of purchase.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

The policy of TRIPP LITE is one of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Servicio a Clientes: (773) 869-1234  
www.tripplite.com

*Manual de Operación*  
**REGULADORES DE  
VOLTAJE /  
ACONDICIONADORES  
DE LÍNEA**  
(120V-60 Hz)

**Seguridad: p. 7**

**Instalación Rápida: p. 8**

**Operación Básica: p. 9**

**Servicio: p. 10**

**Especificaciones: p. 10**

Copyright© 2000 Tripp Lite. Reservados todos los derechos.

## **Seguridad**



Este manual contiene instrucciones y advertencias importantes que deben observarse durante la instalación, operación y almacenamiento de todos los Reguladores de Voltaje / Acondicionadores de Línea Tripp Lite.

### ***Advertencias sobre la Ubicación del Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea***

- Instale este Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea bajo techo y alejado de humedad, calor y polvo excesivo o luz solar directa.
- Para obtener mejores resultados, conserve la temperatura ambiente entre 0° C y 40°C (entre 32° F y 104° F).
- Deje suficiente espacio alrededor del Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea para permitir ventilación adecuada.

### ***Advertencias sobre la Conexión del Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea***

- Conecte este Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea a una toma de CA de tres alambres y con conexión a tierra. No remueva o modifique la clavija de conexión a tierra del enchufe del Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea.
- Si usted desea conectar este Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea a un generador motorizado de energía de CA, el generador debe suministrar energía limpia, filtrada y apta para computadoras.

### ***Advertencia sobre la Conexión de Equipos***


- No utilice los Reguladores de Voltaje / Acondicionadores de Línea en aplicaciones para el soporte de la vida humana donde una falla o funcionamiento defectuoso del Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea Tripp Lite pudiera causar la falla o alterar considerablemente el rendimiento del dispositivo para el soporte de la vida humana.

### ***Advertencia sobre el Mantenimiento del Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea***


- Los Reguladores de Voltaje / Acondicionadores de Línea Tripp Lite no requieren mantenimiento alguno. Conserve esta unidad seca en todo momento. NO abra la unidad por ninguna razón.

## **Instalación Rápida—120 V-60 Hz**


- 1** *Conecte el Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea a una toma de energía eléctrica*

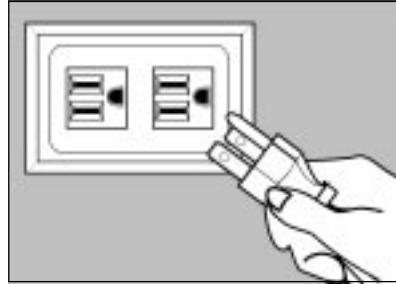

- 2** *Conecte su computadora y equipos electrónicos a los receptáculos del Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea*

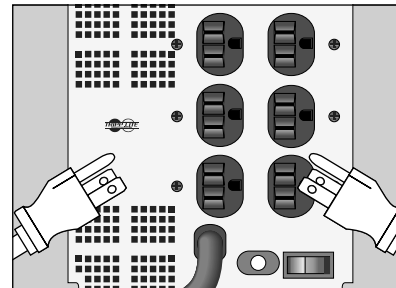

- 3** *Encienda el Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea*

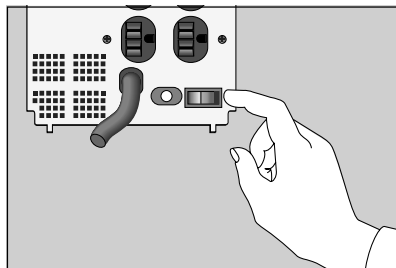





## Operación Básica

### Luces Indicadoras

Todas las descripciones de las luces indicadoras son válidas mientras el Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea esté encendido y conectado a una toma de energía eléctrica. (Disponibles en modelos selectos)

La luz verde "NORM" (normal) se encenderá cuando el Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea esté enchufado y recibiendo voltaje nominal de línea de CA.

Las luces amarillas rotuladas "LOW" (bajo) o "BOOST" (elevar) y "HIGH" (alto) o "TRIM" (reducir) se encenderán cuando el voltaje de entrada esté por encima o por debajo del voltaje nominal de línea de CA.

Las luces rojas rotuladas "VERY HIGH" (muy alto) o "VERY LOW" (muy bajo) se encenderán cuando el voltaje de entrada esté muy por encima o muy por debajo del voltaje nominal de línea de CA.

La luz verde "LINE OK" (línea bien) se encenderá cuando la energía de CA esté presente y no se hayan detectado fallas en la instalación eléctrica. Esta luz encendida indica que la energía de CA es aceptable para los equipos conectados.

La luz roja "LINE FAULT" (falla en la línea) se encenderá para indicar que se ha detectado una falla en la instalación eléctrica. Esta situación debe ser investigada y reparada a la brevedad posible por un técnico electricista capacitado. Una toma floja puede causar que se encienda esta luz. Este Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea identificará la mayoría de las fallas en la instalación eléctrica pero no identificará todas las fallas posibles.

### Otras Características del Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea

#### Receptáculos de CA



Los receptáculos proporcionan energía de CA a los equipos conectados durante condiciones normales de operación. Estos ajustan el voltaje de entrada para proporcionar energía consistente de 120 V a los equipos conectados. Los receptáculos también protegen sus equipos contra los daños producidos por las sobretensiones transitorias y ruidos de línea, eliminando así la necesidad de conectar supresores externos de sobretensiones.

**Observación:** El Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea emitirá un sonido leve cuando esté corrigiendo las fluctuaciones del voltaje de entrada. La frecuencia de este sonido dependerá de la calidad de la energía eléctrica en su zona particular. Esto es normal e indica que el Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea está compensando por las fluctuaciones del voltaje de entrada como se especifica en este manual.

#### Cortacircuitos (Disponible en modelos selectos)



Si la capacidad del Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea es excedida en cualquier momento el cortacircuitos saltará. Desconecte la sobrecarga y permita que el cortacircuitos se enfríe por un minuto. Oprima el cortacircuitos para restablecerlo.

## Servicio

### Servicio

Si necesita enviar el Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea a Tripp Lite o a uno de los centros autorizados de servicio, por favor empáquelos cuidadosamente utilizando el MATERIAL ORIGINAL DE EMPAQUE incluido con la unidad. Adjunte una carta describiendo los síntomas del problema. Si el Regulador de Voltaje / Acondicionador de Línea está dentro del período de garantía, adjunte también una copia de su factura o recibo de compra.

## Especificaciones

Modelo	Salida en Vatios (Continuos)	Voltaje/ Frecuencia <sup>†</sup> (Hz)	Longitud del Cable (m.)	Número/ Tipo de Receptáculos	Índice de Energía de Sobretensiones (Julios)	Supresión de Ruidos de Alta Frecuencia (@ 1 MHz.)	Dimensiones Alto x Ancho x Prof. (centímetros)	Peso de Embarque (kilos)
LS 600	600	120/60	1.8	2 NEMA 5-15R	240	20 dB	14.6 x 10.8 x 13.3	2.27
LS 604	600	120/60	1.8	4 NEMA 5-15R	720	20 dB	14.6 x 10.8 x 13.3	2.27
LC 1200	1200	120/60	1.8	4 NEMA 5-15R	1200	80 dB	17.1 x 14.6 x 17.1	4.09
LC 1800	1800	120/60	1.8	6 NEMA 5-15R	1400	80 dB	17.1 x 14.6 x 17.1	5
LC 2400	2400	120/60	1.8	4 NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R	1400	80 dB	17.1 x 14.6 x 17.1	5.9

#### MODELOS PARA RACKS/BASTIDORES

LCR 2400	2400	120/60	3.7	14 NEMA 5-15R	1200	80 dB	14 x 48.3 x 12.7	12.26
----------	------	--------	-----	---------------	------	-------	------------------	-------

#### MODELOS DE PARED

LS 604 WM	600	120/60	1.8	4 NEMA 5-15R	720	20 dB	10.2 x 12.7 x 14.6	5.45
LC 1200 WM	1200	120/60	1.8	4 NEMA 5-15R	1200	80 dB	12.7 x 12.7 x 18.4	7.26

<sup>†</sup> Rango de Voltaje: 87 – 140 V CA Entrada / 120 V CA salida nominal

### Garantía Limitada de 2 Años

TRIPP LITE garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de dos años a partir de la fecha inicial de compra. La obligación de TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a reparar o reemplazar (a sola discreción de TRIPP LITE) los productos defectuosos. Para obtener servicio bajo esta garantía usted debe obtener un número de Autorización de Devolución de Material (RMA) de TRIPP LITE o de uno de sus centros autorizados de servicio. Los productos defectuosos deben ser enviados, con los cargos de transporte pagados, a TRIPP LITE o a uno de sus centros autorizados de servicio y deben estar acompañados por una breve descripción del problema que ha experimentado el usuario y comprobación de fecha y lugar de compra. Esta garantía no cubre equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o uso incorrecto, o que hayan sido alterados o modificados en forma alguna. Esta garantía solo es válida para el comprador original, quien debe registrar correctamente este producto dentro de los primeros 10 días de la fecha de compra.

EXCEPTO COMO SE ESPECIFICA EN ESTE DOCUMENTO, TRIPP LITE NO EXTIENDE NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACION Y APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten limitaciones o exclusiones de garantías implícitas; por consiguiente, es posible que la(s) limitación(es) o exclusión(es) mencionada(s) no sea(n) válidas para el comprador.

EXCEPTO COMO SE ESPECIFICA EN ESTE DOCUMENTO, TRIPP LITE NO SERA RESPONSABLE, EN NINGUN CASO, POR DAÑOS O PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSIGUIENTES QUE SURJAN POR EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUN SI EXISTEN ADVERTENCIAS PREVIAS SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHS DAÑOS. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por costo alguno, como pérdidas de ganancias o réditos, pérdidas de equipos, pérdida de uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costo de equipos sustitutos, reclamos por terceras u otras partes.

La política de TRIPP LITE es una de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Assistance Client: (773) 869-1234  
www.tripplite.com

*Manuel de l'Utilisateur*  
**CONDITIONNEURS  
DE LIGNE**  
(120V-60 Hz)

**Sûreté: p. 12**

**Installation Rapide: p. 13**

**Opération de base: p. 14**

**Service: p. 15**

**Caractéristiques: p. 15**

Copyright ©2000 Tripp Lite. Tous droits réservés.

## Sûreté



Ce manuel contient des instructions et recommandations importantes qui doivent être suivies durant l'installation, l'opération et l'entreposage de tous les Conditionneurs de Ligne de TRIPP LITE.

### ***Recommandations relatives à l'Emplacement du Conditionneur de Ligne***

- Installez votre Conditionneur de Ligne à l'intérieur, loin de l'humidité excessive ou de la chaleur, la poussière ou de la lumière directe du soleil.
- Pour une meilleure exécution, gardez la température intérieure entre 0 C et 40 C (entre 32 F et 104 F).
- Laissez un espace adéquat autour de chaque côté du Conditionneur de Ligne pour la ventilation appropriée.

### ***Recommandations relatives à la Connexion du Conditionneur de Ligne***

- Connectez votre Conditionneur de Ligne à une prise de terre C.A. à trois fils. Ne retirez pas ou ne modifiez pas la broche de terre de la prise du Conditionneur de Ligne.
- Si vous reliez votre Conditionneur de Ligne à un générateur de Courant Alternatif, le générateur doit fournir une sortie ordinateur propre et filtrée.

### ***Recommandation relative au Matériel***


- N'utilisez pas les Conditionneurs de Ligne de TRIPP LITE pour les applications de support-vie pour lesquelles un défaut de fonctionnement ou une défaillance d'un Conditionneur de Ligne de TRIPP LITE pourrait causer la panne ou pourrait modifier de manière significative l'exécution d'un dispositif de support-vie.

### ***Recommandation relative à la Maintenance du Conditionneur de Ligne***


- Les Conditionneurs de Ligne de TRIPP LITE n'exigent pas d'entretien courant. Conservez le Conditionneur de Ligne au sec par tout temps. NE PAS ouvrir l'unité quelqu'en soit la raison.

## **Installation Rapide—120V-60 Hz**


- 1** *Connectez votre Conditionneur de Ligne à la prise électrique.*

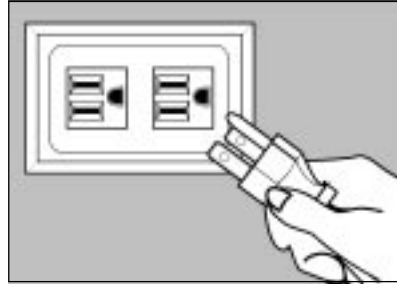

- 2** *Connectez votre ordinateur et tout matériel électronique aux prises de votre Conditionneur de Ligne.*

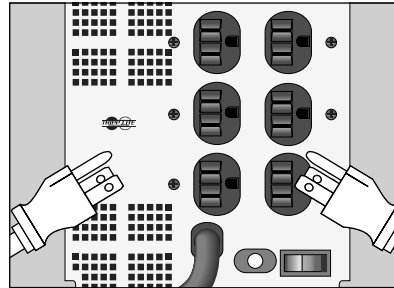

- 3** *Positionnez le commutateur de votre Conditionneur de Ligne sur ON.*

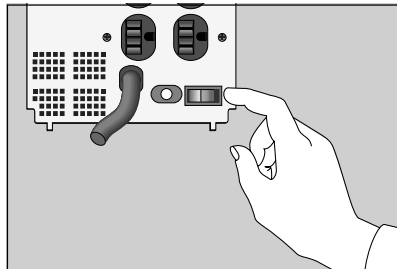

# Opération de base

## Voyants de Signalisation

Toutes les descriptions concernant les Voyants de Signalisation s'appliquent lorsque le Conditionneur de Ligne est branché à une prise murale et positionné sur ON. (Disponibles sur les modèles choisis uniquement).

Le voyant vert "NORM" s'allumera chaque fois que votre Conditionneur de Ligne est branché et reçoit la puissance normale de ligne C.A.

Les voyants jaunes intitulés "LOW" (ou "BOOST") et "HIGH" (ou "TRIM") s'allumeront lorsque la tension d'entrée est au-dessus ou au-dessous de la tension nominale C.A.

Les voyants rouges intitulés "VERY HIGH" ou "VERY LOW" s'allumeront lorsque la tension d'entrée est considérablement au-dessus ou au-dessous de la tension nominale C.A.

Le voyant vert "LINE OK" s'allumera lorsque l'alimentation C.A. est présente et qu'aucun défaut de câblage ne soit détecté. Lorsque ce voyant est allumé, l'alimentation C.A. est acceptable pour le matériel connecté.

Le voyant rouge "LINE FAULT" s'allumera pour indiquer qu'un défaut de câblage a été détecté. La condition doit être examinée et réparée par un technicien qualifié dès que possible. Une prise murale desserrée peut être la cause de l'allumage de ce voyant. Votre Conditionneur de Ligne va alors identifier les défauts de câblage les plus fréquents (mais pas nécessairement chaque type possible de défaut).

## Autres Dispositifs du Conditionneur de Ligne

### Réceptacles C.A.



Les réceptacles fournissent à votre matériel connecté la puissance de ligne C.A. pendant l'exécution normale. Ils vont ajuster la tension d'entrée pour fournir au matériel une alimentation constante de 120 Volts. Les réceptacles protègent également votre matériel contre les surtensions préjudiciables et le bruit de ligne, éliminant ainsi le besoin d'un suppresseur de surtension externe.

**Note: Comme le Conditionneur de Ligne corrige les fluctuations des tensions d'entrée, l'unité va émettre un léger signal sonore. La fréquence de ce signal va dépendre de la qualité du courant utilitaire dans votre zone spécifique. Ce signal est normal et indique que le Conditionneur de Ligne est en train de compenser les fluctuations des tensions d'entrée comme décrites dans ce manuel.**

### Disjoncteur (Disponible sur les modèles choisis)



Si le taux de capacité du Conditionneur de Ligne est dépassé à tout moment, le disjoncteur va s'enclencher. Enlevez alors la surcharge et laissez le disjoncteur refroidir pendant une minute. Réinitialisez le disjoncteur en pressant sur la ventouse.

## Service

### Service

Si vous renvoyez votre Conditionneur de Ligne à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE, veuillez emballer avec précaution le Conditionneur de Ligne en utilisant le MATÉRIEL D'EMBALLAGE INITIAL qui est livré avec l'unité. Veuillez y joindre une lettre décrivant le problème. Si le Conditionneur de Ligne couvre la période de garantie de 2 ans, veuillez y joindre une copie de votre facture commerciale ou reçu de ventes.

## Caractéristiques

Modèle	Wattage de Sortie (Continu)	Voltage / Fréquence <sup>†</sup> (Hz.)	Longueur de Cordon (m.)	Nombre/ Type de Prises	Taux d'Energie (Joules)	Fréquence Haute Suppression de Bruit (@ 1 MHz)	Dimensions H x W x D (cm.)	Poids Emballage (kg.)
LS 600	600	120/60	1.8	2 NEMA 5-15R	240	20 dB	14.6 x 10.8 x 13.3	2.27
LS 604	600	120/60	1.8	4 NEMA 5-15R	720	20 dB	14.6 x 10.8 x 13.3	2.27
LC 1200	1200	120/60	1.8	4 NEMA 5-15R	1200	80 dB	17.1 x 14.6 x 17.1	4.09
LC 1800	1800	120/60	1.8	6 NEMA 5-15R	1440	80 dB	17.1 x 14.6 x 17.1	5
LC 2400	2400	120/60	1.8	4 NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R	1440	80 dB	17.1 x 14.6 x 17.1	5.9
<b>MODELE A MONTAGE EN RACK</b>								
LCR 2400	2400	120/60	3.7	14 NEMA 5-15R	1200	80 dB	14 x 48.3 x 12.7	12.26
<b>MODELE A MONTAGE MURAL</b>								
LS 604 WM	600	120/60	1.8	4 NEMA 5-15R	720	20 dB	10.2 x 12.7 x 14.6	5.45
LC 1200 WM	1200	120/60	1.8	4 NEMA 5-15R	1200	80 dB	12.7 x 12.7 x 18.4	7.26

<sup>†</sup> Gamme de Tension de 87 – 140VAC entrée/120VAC sortie nominale

### GARANTIE LIMITEE DE 2 ANS

TRIPP LITE garantit ses produits contre tout défaut aussi bien de matériel que de main d'oeuvre pour une période de deux ans à partir de la date d'achat initiale. L'obligation de Tripp Lite sous cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à son propre choix) de tous produits défectueux. Pour bénéficier du service sous cette garantie, vous devez obtenir un numéro d'Autorisation de Retour de Marchandise (RMA) de la part de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE LITE ou au centre de réparation autorisé par TRIPP LITE avec les frais de transport payés d'avance et doivent être accompagnés d'une brève description du problème rencontré et de la preuve de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel qui a été endommagé par accident, par négligence ou par abus, ou qui a été altéré ou modifié quelqu'en soit la manière. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial qui doit avoir enregistré convenablement le produit sous les 10 jours de la date d'achat.

EXCEPTÉ DE LA MANIÈRE MENTIONNÉE CI-DESSUS, TRIPP LITE NE FAIT AUCUNES GARANTIES, EXPRESSSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS DES GARANTIES DE CAPACITES ET D'APTITUDES MARCHANDES POUR UN BUT PARTICULIER. Certaines juridictions ne permettent pas la limitation ou l'exclusion des garanties impliquées; par conséquent, la (les) limitation(s) ci-dessus mentionnée(s) ne peut (peuvent) pas s'appliquer à l'acheteur.

EXCEPTÉ DE LA MANIÈRE MENTIONNÉE CI-DESSUS, EN AUCUN CAS TRIPP LITE NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS, OU CONSÉCUTIFS PROVENANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE. Spécifiquement, TRIPP LITE n'est pas responsable de coûts, tels que les pertes de profits ou de revenus, la perte de matériel, la perte de l'usage du matériel, la perte de logiciel, la perte de données, les coûts de produits de remplacement, les réclamations par les tiers, ou autrement.

La politique de TRIPP LITE est une des améliorations constantes. Les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans communication préalable.



1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Customer Support: (773) 869-1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

93-1350(9906036)0100

